



位置図

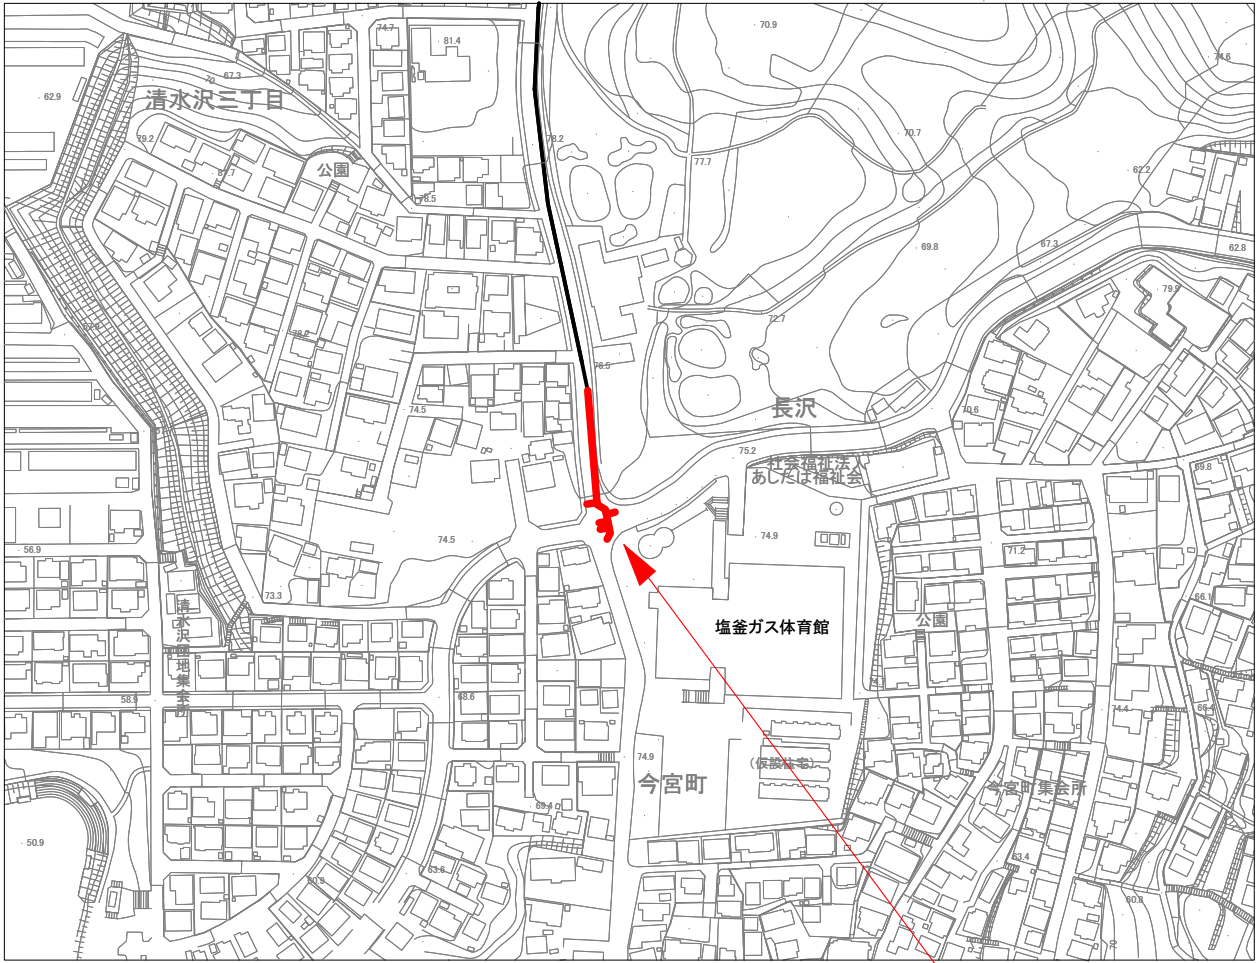


施工箇所

横断図 S=FREE

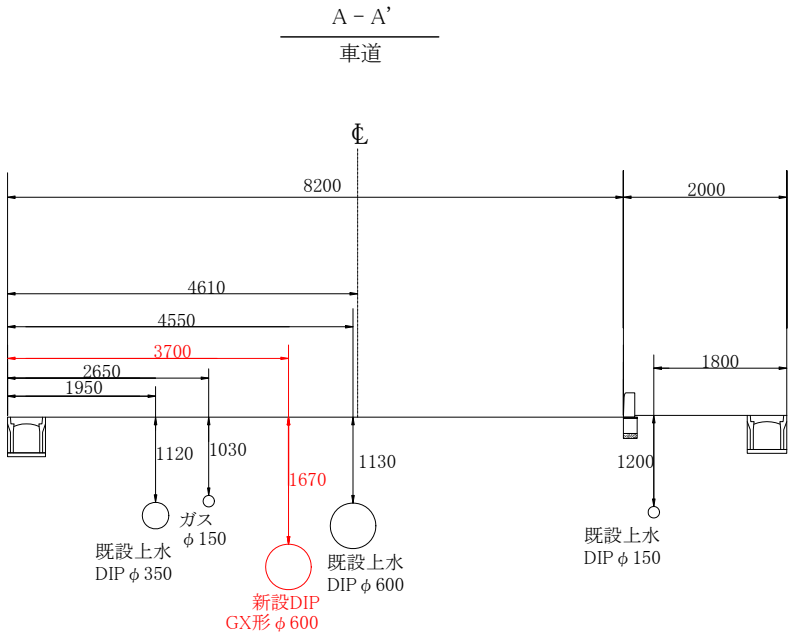


平面図 S=1/250

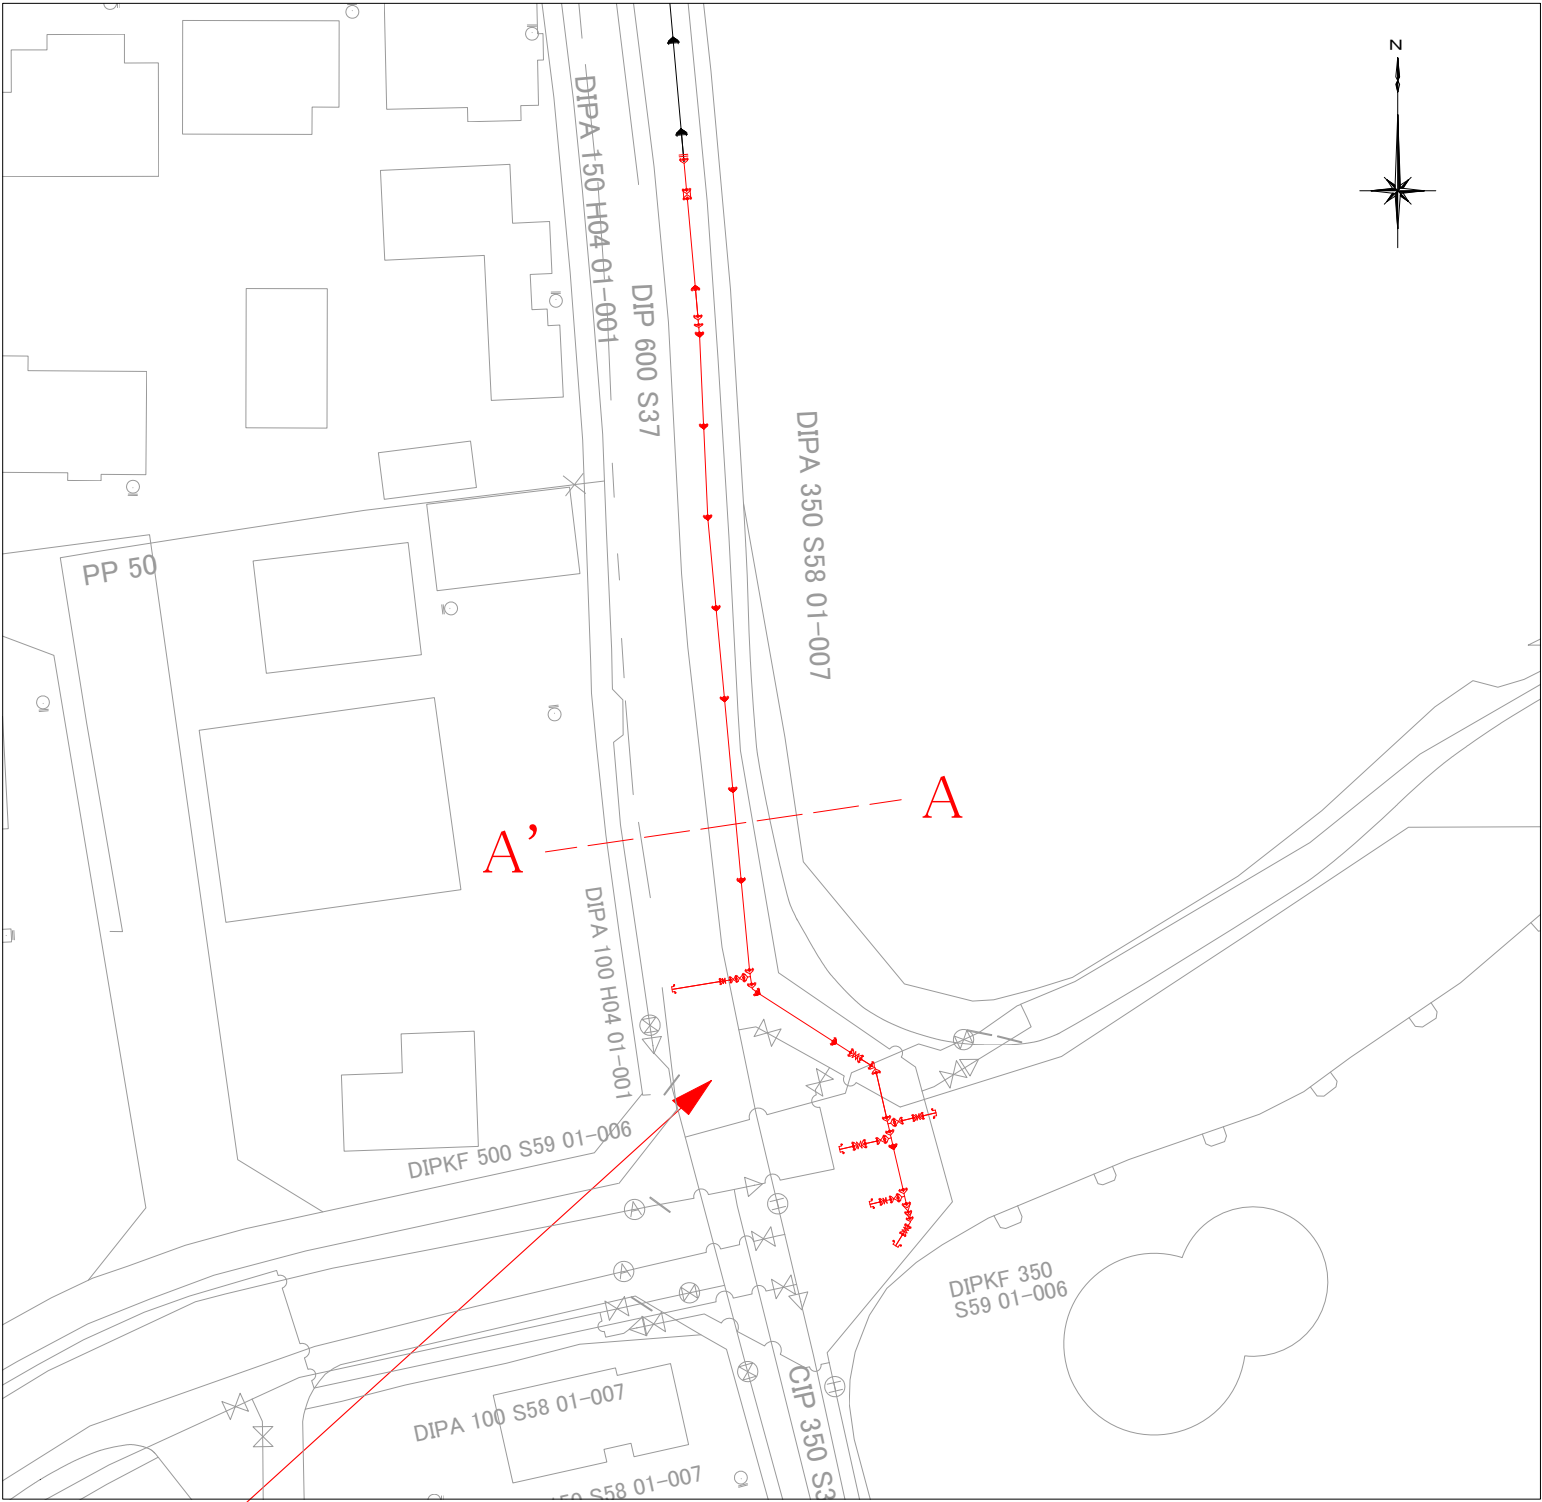

ダクタイル铸铁管(GX形S種)D=600mm L=78.591m  
ダクタイル铸铁管(GX形S種)D=500mm L=4.100m  
ダクタイル铸铁管(GX形1種)D=350mm L=5.955m  
ダクタイル铸铁管(GX形1種)D=300mm L=2.575m  
ダクタイル铸铁管(GX形1種)D=250mm L=5.460m


事業名	第2次老朽管更新事業	令和7年度施工
工事名	令7-補 清水沢三丁目老朽管布設替工事	
工事場所	塩竈市 清水沢三丁目 地内	
図名	位置図・平面図・横断図	
縮尺	図示	位置
課長	係長	審査
		設計
		図番
		1/4

S=FREE

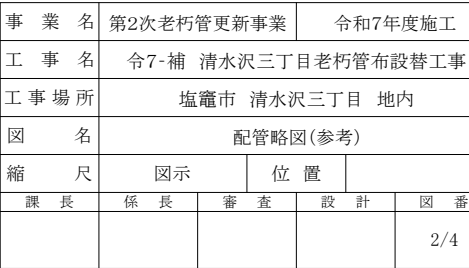


S=1 : 20

S=1 : 25



口径	$\phi$	h1	H1	H2	H3	H4
$\phi 600$	0.63	1.530	1.630	1.000	0.500	0.730
$\phi 600$	0.63	2.200	2.300	1.670	1.170	0.730
$\phi 500$	0.53	2.098	2.198	1.670	1.170	0.628
$\phi 350$	0.37	1.944	2.044	1.670	1.170	0.474
$\phi 300$	0.32	1.892	1.992	1.670	1.170	0.422
$\phi 250$	0.27	1.841	1.941	1.670	1.170	0.371

S=1 : 25




口径	$\phi$	h1	H1	H2	H3	H4	H5
$\phi 600$	0.63	2.130	2.230	1.000	0.500	0.730	0.60
$\phi 600$	0.63	2.800	2.900	1.670	1.170	0.730	0.60
$\phi 500$	0.53	2.698	2.798	1.670	1.170	0.628	0.60
$\phi 350$	0.37	2.244	2.344	1.670	1.170	0.474	0.30
$\phi 300$	0.32	2.192	2.292	1.670	1.170	0.422	0.30
$\phi 250$	0.27	2.141	2.241	1.670	1.170	0.371	0.30


土留工標準図  
( 参 考 ) S=1:20

軽量鋼矢板建込工


平面図

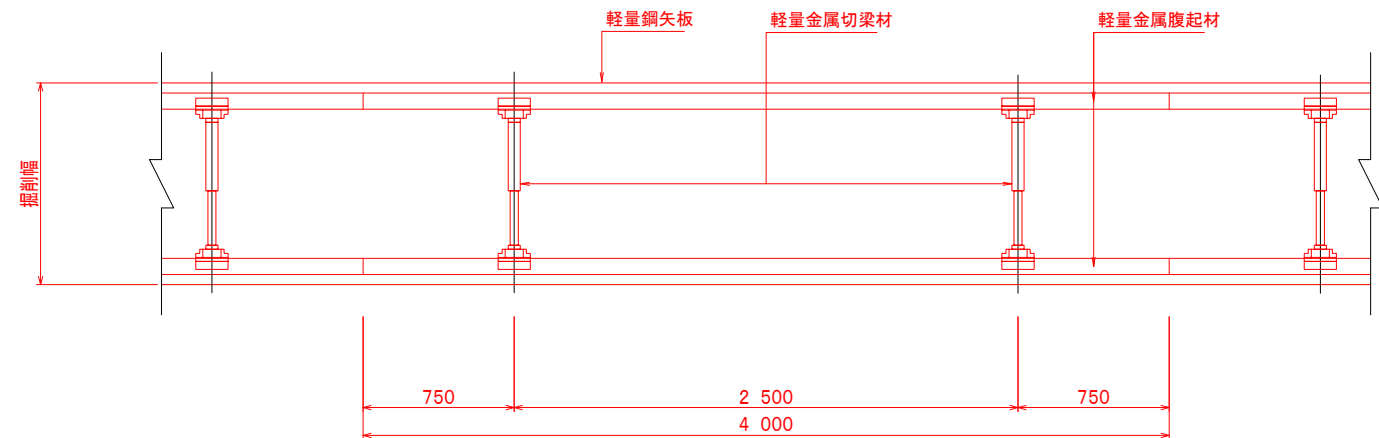

H ≤ 2.0m  
断面図

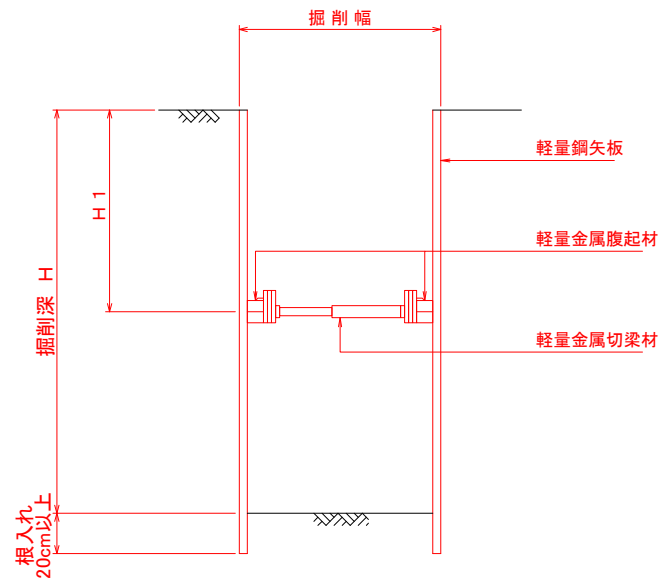

H ≤ 3.5m  
断面図

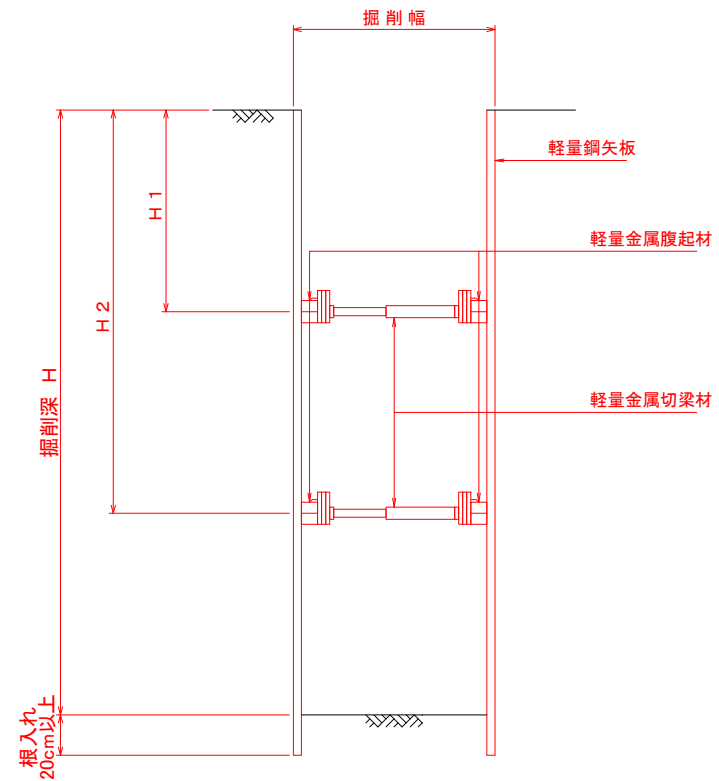

軽量鋼矢板標準支保工

掘 削 深 (m)	軽量金属支保工段数	
	H 1	H 2
1. 50mまで	0. 50m	－ m
2. 00mまで	1. 00	－ m
2. 50mまで	1. 00	2. 00
3. 00mまで	1. 00	2. 00
3. 50mまで	1. 00	2. 00

事業名	第2次老朽管更新事業		令和7年度施工	
工事名	令7-補 清水沢三丁目老朽管布設替工事			
工事場所	塩竈市 清水沢三丁目 地内			
図名	土留工標準図(参考)			
縮尺	図示		位置	
課長	係長	審査	設計	図番
				4/4